


SUCÇÃO: DN125 RECALQUE: DN100

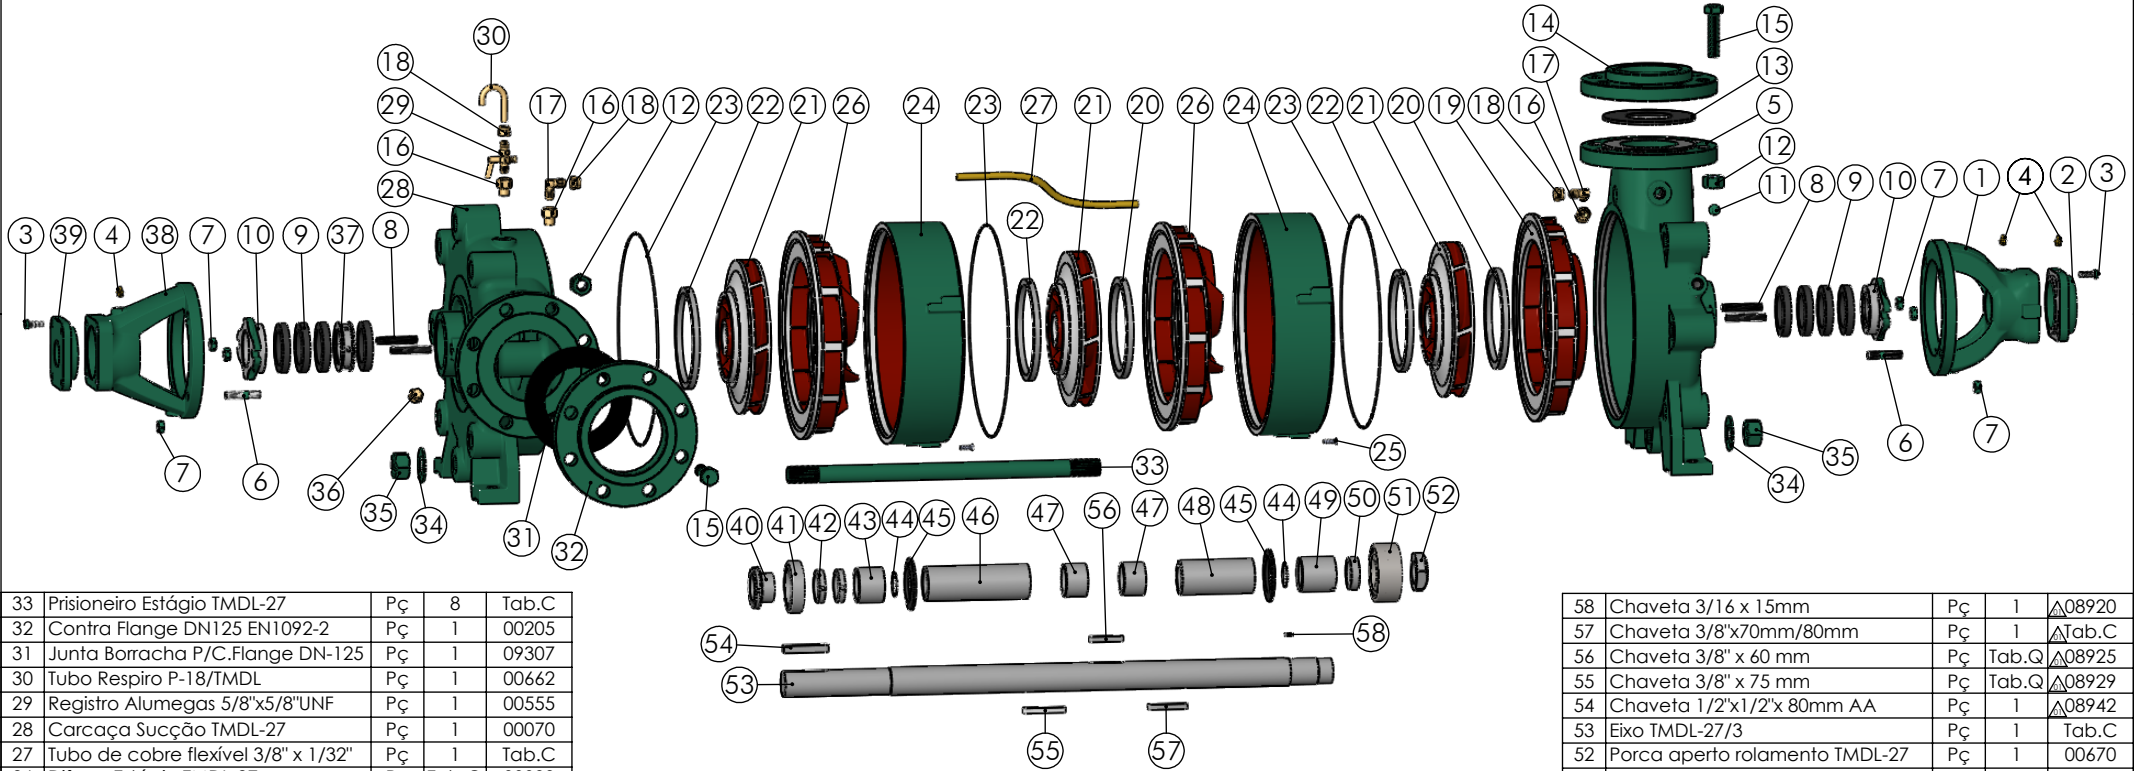

- 49 -

| | | | | |
|------|-------------------------------------|-------|-------|--------|
| 33 | Prisioneiro Estágio TMDL-27 | Pç | 8 | Tab.C |
| 32 | Contra Flange DN125 EN1092-2 | Pç | 1 | 00205 |
| 31 | Junta Borracha P/C.Flange DN-125 | Pç | 1 | 09307 |
| 30 | Tubo Respiro P-18/TMDL | Pç | 1 | 00662 |
| 29 | Registro Alumegas 5/8"x5/8"UNF | Pç | 1 | 00555 |
| 28 | Carcaça Sucção TMDL-27 | Pç | 1 | 00070 |
| 27 | Tubo de cobre flexível 3/8" x 1/32" | Pç | 1 | Tab.C |
| 26 | Difusor Estágio TMDL-27 | Pç | Tab.Q | 00093 |
| 25 | Paraf. Maq. 1/4" x 3/4" Cab.Chata | Pç | Tab.Q | 01845 |
| 24 | Estágio TMDL-27 | Pç | Tab.Q | 00368 |
| 23 | Anel o'ring 364 x 3.0mm (TMDL-27) | Pç | Tab.Q | 010185 |
| 22 | Anel desgastes TMDL-27 Sucção | Pç | Tab.Q | 00696 |
| 21 | Rotor TMDL-27 Ø265x23 Furo Ø48 | Pç | Tab.Q | 00224 |
| 20 | Anel de Desgastes TMDL-27 Rec. | Pç | Tab.Q | 00706 |
| 19 | Difusor Carcaça TMDL-27 | Pç | 1 | 00092 |
| 18 | Porca União 5/8" UNF SAE Latão | Pç | 3 | 00585 |
| 17 | Cotovelo de Latão 5/8" UNF SAE | Pç | 2 | 00659 |
| 16 | Porta Registro Respiro TMDL | Pç | 3 | 00660 |
| 15 | Paraf. Sext. UNC 3/4" x 3 RP | Pç | 16 | 04309 |
| 14 | Contra Flange DN100 EN19202-2 | Pç | 1 | 02143 |
| 13 | Junta Borracha P/C.Flange DN100 | Pç | 1 | 09310 |
| 12 | Porca Sext.UNC 3/4" | Pç | 16 | 00636 |
| 11 | Bujão 3/8" BSP | Pç | 1 | 00176 |
| 10 | Aperita Gaxeta TMDL-27 / TH-50 | Pç | 2 | 00141 |
| 9 | Gaxeta 1/2" | Mt | 1.68 | 00271 |
| 8 | Prisioneiro Gax. BSW 1/2"x 70mm | Pç | 4 | 00674 |
| 7 | Porca Sext. BSW 1/2" | Pç | 12 | 00347 |
| 6 | Prisioneiro Suporte TMDL-27 | Pç | 8 | 00680 |
| 5 | Carcaça Recalque TMDL-27 | Pç | 1 | 00064 |
| 4 | Graxeira Retã 1/8" GAS | Pç | 3 | 00126 |
| 3 | Paraf. Sext. UNC 3/8" x 1" | Pç | 8 | 00314 |
| 2 | Tampa Suporte TMDL-27 Recalque | Pç | 1 | 00605 |
| 1 | Suporte Recalque TMDL-27 | Pç | 1 | Tab.C |
| Pos. | Descrição | Unid. | Qtde | Código |

Tabela Q - Quantidades dos Itens

| Modelo | Item 20 | Item 21 | Item 22 | Item 23 | Item 24 | Item 25 | Item 26 | Item 47 | Item 51 | Item 55 | Item 56 |
|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| TMDL-27/1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - |
| TMDL-27/2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | - |
| TMDL-27/3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | | 1 | 1 |
| TMDL-27/4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | | 1 | 2 |
| TMDL-27/5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 |
| TMDL-27/6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | | 1 | 4 |
| TMDL-27/7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | | 1 | 5 |
| TMDL-27/8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | | 1 | 6 |

| | | | | |
|------|--------------------------------|-------|-------|--------|
| 58 | Chaveta 3/16 x 15mm | Pç | 1 | 08920 |
| 57 | Chaveta 3/8"x70mm/80mm | Pç | 1 | Tab.C |
| 56 | Chaveta 3/8" x 60 mm | Pç | Tab.Q | 08925 |
| 55 | Chaveta 3/8" x 75 mm | Pç | Tab.Q | 08929 |
| 54 | Chaveta 1/2"x1/2"x 80mm AA | Pç | 1 | 08942 |
| 53 | Eixo TMDL-27/3 | Pç | 1 | Tab.C |
| 52 | Porca aperto rolamento TMDL-27 | Pç | 1 | 00670 |
| 51 | Rolamento 3309A C3/7309-BECCBP | Pç | Tab.Q | Tab.C |
| 50 | Anel de Encosto TMDL-27/32 | Pç | 1 | 00703 |
| 49 | Bucha Rec.A TMDL-27 (60/50) | Pç | 1 | Tab.C |
| 48 | Bucha Rec. B TMDL-27 128mm | Pç | 1 | 00088 |
| 47 | Bucha Encosto TMDL-27 38.5 mm | Pç | Tab.Q | 00041 |
| 46 | Bucha Sucção B TMDL-27 180mm | Pç | 1 | 00130 |
| 45 | Anel Centrifugador TMDL-27 | Pç | 2 | 06968 |
| 44 | Anel O'Ring Ø43 x 3mm (TMDL) | Pç | 2 | 00819 |
| 43 | Bucha Sucção A TMDL-27 45mm | Pç | 1 | 00089 |
| 42 | Porca Aberto Buchas TMDL-27 | Pç | 2 | 00669 |
| 41 | Rolamento NU-210 KC-3 | Pç | 1 | 00295 |
| 40 | Bucha H-210 | Pç | 1 | 00699 |
| 39 | Tampa Sup. TMDL-27 Sucção | Pç | 1 | 00641 |
| 38 | Suporte TMDL-27 Sucção | Pç | 1 | 00164 |
| 37 | Anel Cadeado TMDL-27 | Pç | 1 | 00702 |
| 36 | Tampão de Refrigeração | Pç | 1 | 00663 |
| 35 | Porca Sext. UNC 1 1/8" | Pç | 16 | 00698 |
| 34 | Arruela lisa 1 1/8" | Pç | 16 | 000697 |
| Pos. | Descrição | Unid. | Qtde | Código |

Tabela C - Códigos dos Itens

| Modelo | Item 1 | Item 27 | Item 33 | Item 49 | Item 51 | Item 53 | Item 57 |
|-----------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| TMDL-27/1 | 00724 | 08621 | 00005 | 00079 | 00294 | 00118 | 08973 |
| TMDL-27/2 | | 08622 | 00006 | | | 00119 | |
| TMDL-27/3 | | 08623 | 00007 | | | 00120 | |
| TMDL-27/4 | | 08624 | 00008 | | | 00121 | |
| TMDL-27/5 | 01867 | 08625 | 00009 | 01916 | 01361 | 00122 | 08932 |
| TMDL-27/6 | | 08626 | 00010 | | | 00123 | |
| TMDL-27/7 | | 08627 | 00011 | | | 00124 | |
| TMDL-27/8 | | 08628 | 00012 | | | 00125 | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|-----------|-------------|--------------|---|---------------|-----------|--------------|----------|--------|---------|----|--------------|----------|--------|
| | EXECUTADO | A.P.Scarpel | 09/01/17 | <table border="1"> <tr><td>REVISÃO</td><td>C2</td><td>A.E.17.04.01</td><td>05/10/17</td><td>Garcia</td></tr> <tr><td>REVISÃO</td><td>B6</td><td>A.E.14.12.03</td><td>10/01/17</td><td>Garcia</td></tr> </table> | REVISÃO | C2 | A.E.17.04.01 | 05/10/17 | Garcia | REVISÃO | B6 | A.E.14.12.03 | 10/01/17 | Garcia |
| | REVISÃO | C2 | A.E.17.04.01 | | 05/10/17 | Garcia | | | | | | | | |
| | REVISÃO | B6 | A.E.14.12.03 | | 10/01/17 | Garcia | | | | | | | | |
| VERIFICADO | Gustavo | 10/01/17 | | | | | | | | | | | | |
| APROVADO | Garcia | 10/01/17 | | | | | | | | | | | | |
| | | NOME | DATA CRIAÇÃO | OBSERVAÇÃO | REVISÃO LOCAL | Nº DOCUM. | DATA | APROVADO | | | | | | |

Bomba TMDL-27

Em caso de dúvidas pergunte! MATERIAL : PESO: FOLHA 1 de 1 UNID.: Milímetro (mm)

DESENHO Nº **031273** ESCALA: 1:13