


SUCÇÃO: 3" BSP

RECALQUE: 3" BSP

Nota: Saída da bomba vedada com Lençol de Borracha
Realizar desbloqueio com objeto cortante antes da instalação

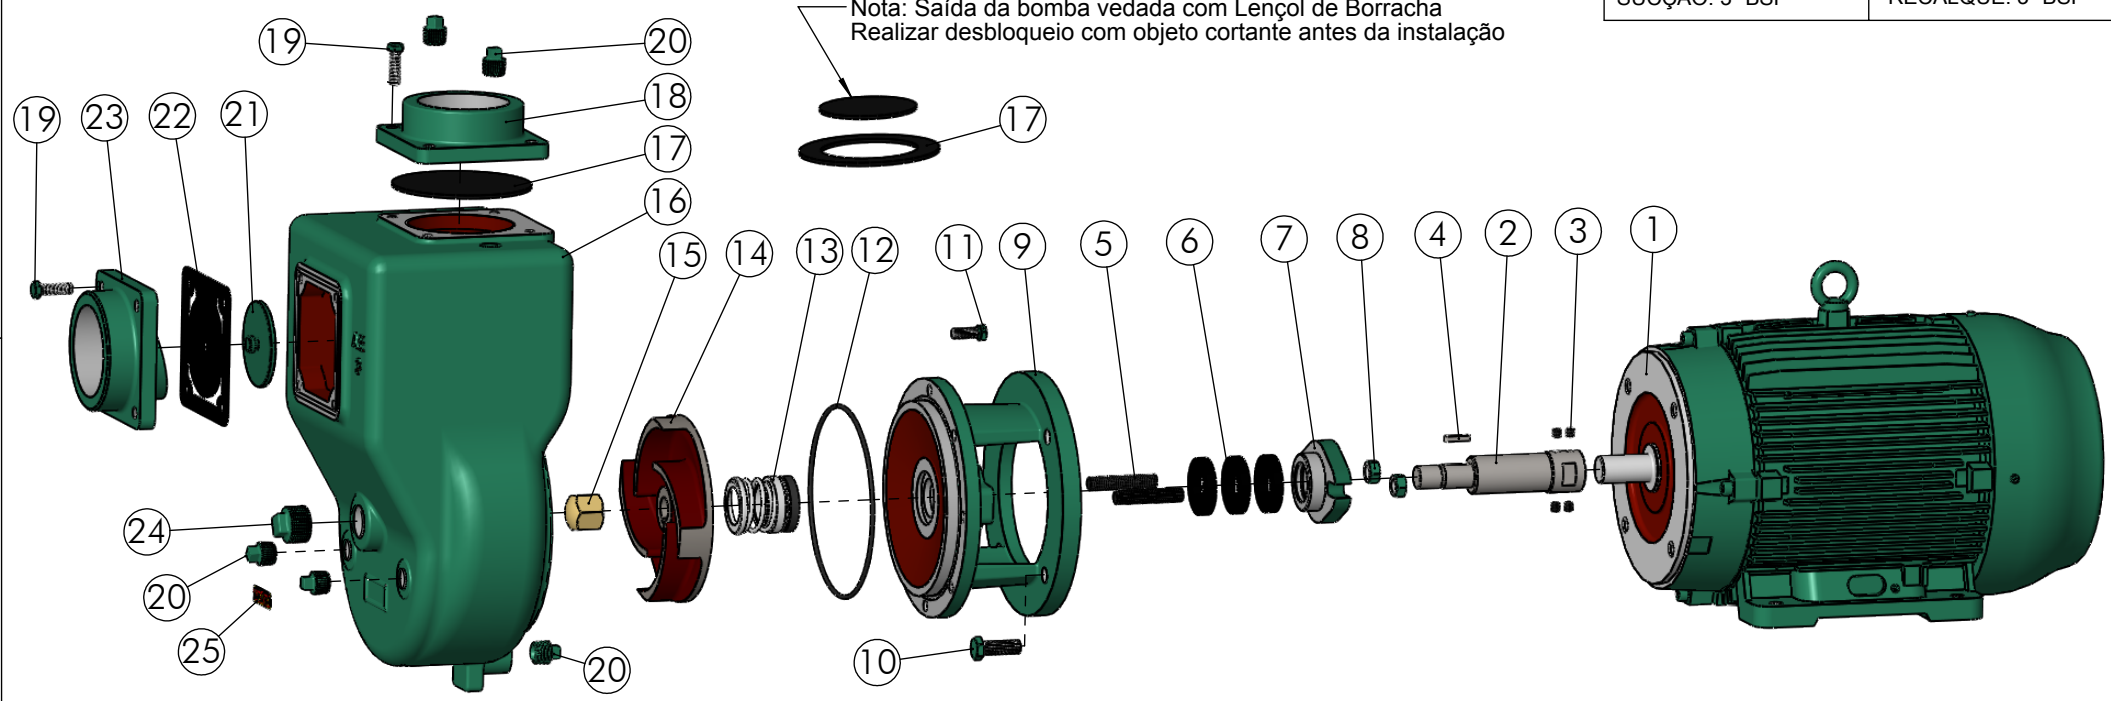

* Peças opcionais para vedação selo ou gaxeta

Pos.	Descrição	Unid.	Qtde	Selo		Gaxeta	
				Código	Qtde	Código	Qtde
25	Plaqueta Thebe PU	Pç	1	05468	1	05468	
24	Bujão 1" BSP	Pç	1	00173	1	00173	
23	Tampa AE-3 sucção	Pç	1	01432	1	01432	
22	Junta borracha AE-3 TL-666	Pç	1	01394	1	01394	
21	Arruela da válvula AE-3	Pç	1	01754	1	01754	
20	Bujão 1/2" BSP	Pç	5	00775	5	00775	
19	Paraf. Sext.UNC 3/8"x 1.1/4" RI	Pç	8	00315	8	00315	
18	Tampa AE-3 Recalque	Pç	1	01433	1	01433	
17	Junta borracha tampa rec AE-3	Pç	1	05227	1	05227	
16	Carcça AE-3	Pç	1	01260	1	01260	
15	Porca latão 1/2" BSP cega	Pç	1	01962	1	01962	
14	Rotor aberto AE-3 Furo Ø22.22mm	Pç	1	Tab. R	1	Tab. R	
13	*Selo mec. 1 3/8" T21 Buna	Pç	1	00230	-	-	
12	Anel o'ring 177.39 x 3.5 mm	Pç	1	05676	1	05676	
11	Paraf. Sext UNC 3/8 x 1"	Pç	8	00314	8	00314	
10	Paraf.Sext.UNC (ver tabela 1)	Pç	4	Tab.1	4	Tab.1	
9	Tampa interm. AE-3	Pç	1	Tab.1	1	Tab.1	
8	*Porca sext.BSW 1/2"	Pç	-	-	2	00347	
7	*Aperta gaxeta RL-26A-B/RL-33/ AE-3	Pç	-	-	1	00140	
6	*Gaxeta Fibra Sint. 1965 3/8"	Mt	-	-	0.42	00270	
5	*Prisioneiro gaxeta BSW 1/2" x 65mm	Pç	-	-	2	00671	
4	Chaveta AA 5x5x25 mm SAE 1045	Pç	1	05004	1	05004	
3	Paraf. Allen 5/16" x 5/16" S/C UNC	Pç	4	00335	4	00335	
2	Along. MRL-20 / AE-3 / RL -20 B (F/R)	Pç	1	01194	1	01194	
1	Motor elétrico IP-55	Pç	1	-	1	-	

Tabela 1

Modelo	CV	Código do Item 9		Item 10		Rotor Item 14		
		Selo	Gaxeta	Descrição	Código	Código	Diam.	Paleta
AE-3	4.0	01345	01837	3/8" x 1" UNC	00314	01789	Ø146	9mm
	5.0					01790	Ø154	
	6.0					01791	Ø163	
AE-3 Trif.	7.5					01249	Ø168	
AE-3 Monof.	7.5							
AE-3	10.0	01579	01838	1/2" x 1 1/4" UNC	01104	01796	Ø146	25mm
	12.5					01797	Ø154	
	15					01798	Ø163	
	20					01250	Ø173	



EXECUTADO	A.P.Scarpel	DATA	03/09/15				
LIBERADO	A.P.Scarpel	DATA	05/11/15	REVISÃO	LOCAL	DESCRIÇÃO	DATA

Bomba AE-3 IP-55

DESENHO Nº
185035

